

Ekspluatācijas īpašību noturības Sertifikāts Nr. 1325-CPR-4206

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizrādājumu

**Ārdurvju konstrukcijas ar ugunsizturības īpašībām
no firmas „ALIPLAST Sp. Z.o.o” alumīnija profilu sistēmām FR90 un FR65
saskaņā ar Pielikumu**

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:

SIA “Fenesta Fores”

“Griezes”, Ozolnieki, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3133, Latvija. Reģ. nr. 40203078415

RAŽOTNES ADRESE:

SIA “Fenesta Fores” ražotne, Strēlnieku iela 43, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 16034:2014

un

EN 14351-1:2006+A2:2016

saskaņā ar novērtēšanas sistēmu 1, ir piemēroti, un
ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamajām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2025. gada 30. septembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizrādījumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

(nākamā uzraudzība – 2026. gada augusts)

2025. gada 30. septembris



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa

Pielikums

Sertifikātam Nr. 1325-CPR-4206

Produkts: Gājēju zonas ārdurvju bloki ar ugunsizturības īpašībām no firmu "ALIPLAST Sp. Z.o.o" (profilu sistēmu ražotāja adrese: ul.Waclawa Moritza 3, 20-276, Lublin, Polija) ražotajām alumīnija profilu sistēmām FR90 un FR65.

Ražotājs: SIA "Fenesta Fores" ražotne, Strēlnieku iela 43, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, Latvija


Nr.	Deklarētā īpašība	FR90 EI30	FR90 EI60	FR90 EI90	FR65 EI30
1.	Uguns noturība E EI ₁ EI ₂ EW	E 30 EI ₁ 30 EI ₂ 30 EW 30	E 60 EI ₁ 45 EI ₂ 60 EW 60	E 90 EI ₁ 60 EI ₂ 90 EW 90	E30 EI ₁ 30 EI ₂ 30 EW30
2.	Dūmu kontrole	S ₂₀₀ / S _{a4}	S ₂₀₀ / S _{a4}	S ₂₀₀ / S _{a3}	S _a
3.	Atvienošanās spēja	atbrīvots	atbrīvots	atbrīvots	atbrīvots
4.	Pašaizvēršanās	C	C	C	C
5.	Atvienošanās spējas noturība	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta
6.	Pašaizvēršanās noturība Cikliskums Korozijnoturība	0 iztur	0 iztur	0 iztur	5 iztur

Ārdurvju konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar sekojošajos ziņojumos minētajiem nosacījumiem:
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2018/K-1/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2018/K-2/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/K-3/2 (24.03.2025)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-1/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-2/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-3/1 (21.02.2025)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-4/1 (18.09.2024)
KIWA, 04-579-20-08 (26.02.2021)
ITB, 00893.2/22/R285NZP/ENG (20.02.2023)

2025. gada 30. septembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

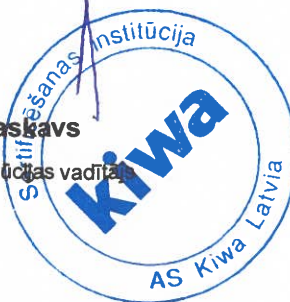

EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com